

洽詢電話：(02)2725-5200 請以 E-MAIL 提出申請。

分機：5569 (南1 館1 樓-I J K、南2 館4 樓-R S) power5563@taitra.org.tw

分機：5568 (南1 館4 樓-L M N、南2 館1 樓-P Q) power5564@taitra.org.tw

外貿協會台北南港展覽館 1、2 館
【活動/餐會/競賽】1 及 4 樓展場水電引接申請表
【本表費用由租用單位履約保證金扣除】

2026/6/16

請自行影印留底

(1) 24hr 用電為下列單價*2

項次	工程項目	定價	數量	數量	項次	工程項目	定價	數量	數量
	220V 60HZ		3 ϕ 3W	24 小時		380V/220V 60HZ		3 ϕ 4W	24 小時
1	50A	3,687	組	組	11	50A	3,687	組	組
2	60A	3,881	組	組	12	60A	3,881	組	組
3	75A	4,586	組	組	13	75A	4,586	組	組
4	100A	5,523	組	組	14	100A	5,523	組	組
5	125A	5,577	組	組	15	125A	5,577	組	組
6	150A	6,118	組	組	16	150A	6,118	組	組
7	175A	6,755	組	組	17	175A	6,755	組	組
8	200A	7,178	組	組	18	200A	7,178	組	組
9	225A	7,878	組	組	19	225A	7,878	組	組
10	250A	9,906	組	組	20	250A	9,906	組	組
項次	工程項目	定價	數量	數量	項次	工程項目(變壓器)	定價	數量	
	190/110V 60HZ		3 ϕ 4W	24 小時		(380, 220, 190)V 60HZ, 3 ϕ			
1	10.1KW~12.5KW	3,034	組	組	1	30KVA	12,348	組	
2	12.6KW~15KW	3,312	組	組	2	50KVA	14,112	組	
3	15.1KW~17.5KW	5,045	組	組	3	75KVA	17,640	組	
4	17.6KW~20KW	4,586	組	組	變壓器 380/220V, 190/110V, 200/120V				
5	20.1KW~22.5KW	4,586	組	組					

(2) 給排水管：_____組/3,447元，規格詳附件注意事項。
(1樓及南側戶外展區水壓2公斤/平方公分，4樓壓力約1.0公斤/平方公分)

(3) 裝設壓縮空氣：_____組/2,733元，規格詳附件注意事項。
(約7.5公斤/平方公分，600公升/分鐘)

活動名稱：_____活動號碼：_____

現場聯絡人：_____聯絡人電話：_____

申請單位請用印

附註：

申請期限及計費規則，以水電申請專用信箱E-MAIL收件日期為憑。

申請按下列日期計價；若已申請後再有異動(追加或減少)作業，將另依異動日期計價。

申請日期：進場首日前30天提交申請表，按標準收費

進場首日前29天~14天提交申請表，須加付逾期申請費20%；

進場首日前13天起提交申請表，須加付逾期申請費50%。

現場異動(移位或修正)作業，須加付50%。依受理順序安排施工，無法立即施工完成。

附件

【注意事項】


1. 施工期間需接受展場電氣服務人員之督導，並保證由合格之電氣承包商負責攤位內電器設備配電工程，如因電器裝設或使用不當引起任何財物損失或任何意外，由(活動/餐會/競賽)廠商保證負擔全部責任。
2. 依據水電申請表之申請，展館提供一次側電源箱(無附插座)、給排水、壓縮空氣至攤位定點，與攤位設備連接之管線及用電器具之安全責任，均由(活動/餐會/競賽)廠商自行負責。
3. 進場及活動期間若於現場申請追加水電，或水、電移位，展館將視現場配線溝槽位置及是否有裝潢物阻擋等情況才能決定是否同意申請，費用將以加成 50%計費；另展場攤位有提前或延後供電須於進場前 14 日告知時間以利安排配合作業，請廠商務必留意水電申請截止日期及水電相關等事宜。
4. 進場及活動期間若於現場申請追加水電，或水及電箱移位，須經大會(借用單位)同意並簽認用印後將配合作業。
5. 廠商如有下列情事之一者，本館得逕行切斷水、電源且不另行通知。若因而造成之任何損失，概由廠商自行承擔一切責任：
 - (1)未經申請許可，私自接用水、電源。
 - (2)未依實際用電需求申請，導致用電超載跳脫。
 - (3)電箱與視聽設備經查未依規定確實裝設接地線。
 - (4)水源附近之電箱或設備電路經查未裝設漏電斷路器。
 - (5)有其他違規、不安全之用電行為，或未配合本館進行用電三級檢查。
6. 若遇台灣電力公司供電中斷，或展館電力設備臨時性故障時，展館均不予賠償。
7. 截止日前未提供者，大會電工逕行施工，電箱將代為規劃於攤位內靠角落位置，現場無法受理變更。
8. 220V、380V、24 小時用電，以各自獨立的電源箱供應電源，所有電源箱皆無附插座。給水(1/2 英吋)排水(3/4 英吋)僅供應球閥不供應水龍頭，廠商自行裝設管路、水龍頭、水容器、水槽，如漏、淹水造成本會或其它不可預期之損失，廠商須負全部賠償責任。壓縮空氣(1/2 英吋)僅供應球閥及快速接頭母接頭。
9. 管理用電安全，將依廠商申請資料提供電源箱於(活動/餐會/競賽)廠商攤位上。請廠商於搭建攤位規劃時，務必預留電源箱空間，並標註於「水電配置圖」上後寄回，以配合施工。
10. 展場內，禁止使用燃油式發電機組供電。
11. (活動/餐會/競賽)申請用電合計容量，若超出展覽館既有供電迴路容量時，本會將停止受理申請。展出期間，廠商使用之用電若超出申請用量時，經本會查覺，超出部份需補費。而該超出部份，如影響電力系統運作時，本會有權立即斷電不另行通知，如因而造成損失，概由(活動/餐會/競賽)廠商自行負責。
12. 若有進排水需求，且為加高地板設計，因涉及攤位給排水配置作業，需先請大會電工協助確認加高地板維修孔的開設位置，(活動/餐會/競賽)廠商請勿先行開設維修孔 以免造成預留孔位錯誤。若有掀開展場溝槽蓋板需求，作業前必須先通報告知並在周邊拉警示圍籬避免發生墜落危險。
13. 水電查詢電話：
 - 1 館 1 樓 IJK, 2 館 4 樓 RS (02)2725-5200，分機：5569 E-mail: power5563@taitra.org.tw
 - 1 館 4 樓 LMN, 2 館 1 樓 PQ (02)2725-5200，分機：5568 E-mail: power5564@taitra.org.tw時間：周一至周五上午 9 時 00 分至 12 時，下午 1 時 30 分至 5 時(例假日除外)。

【台北南港展覽館-設備照片說明】


一次側電源 附NFB箱體	一次側電源 無附插座	給排水管 僅供應止水閥	壓縮空氣 (1/2英吋)附快速接頭母接頭
			

競賽類場地規劃推薦



一、 方式一

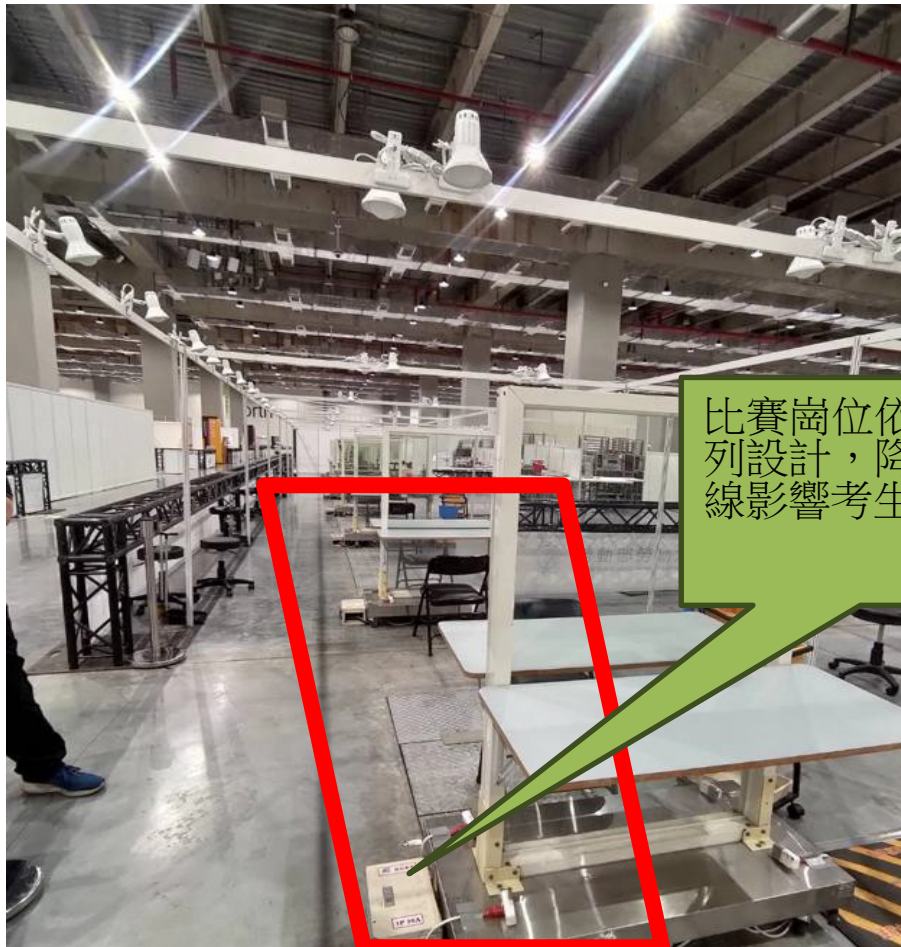

二、 方式二

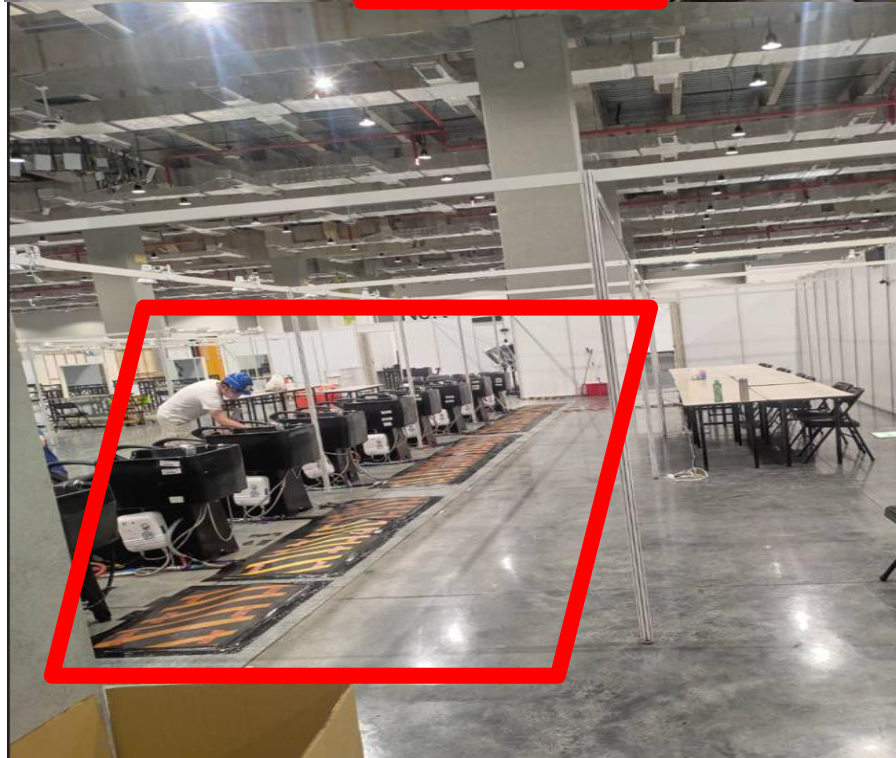


溝槽平面圖參閱請至南港展覽館官網➡租借場地➡表單文件下載➡南港展覽館平面圖
(南港1館) 1F 4F

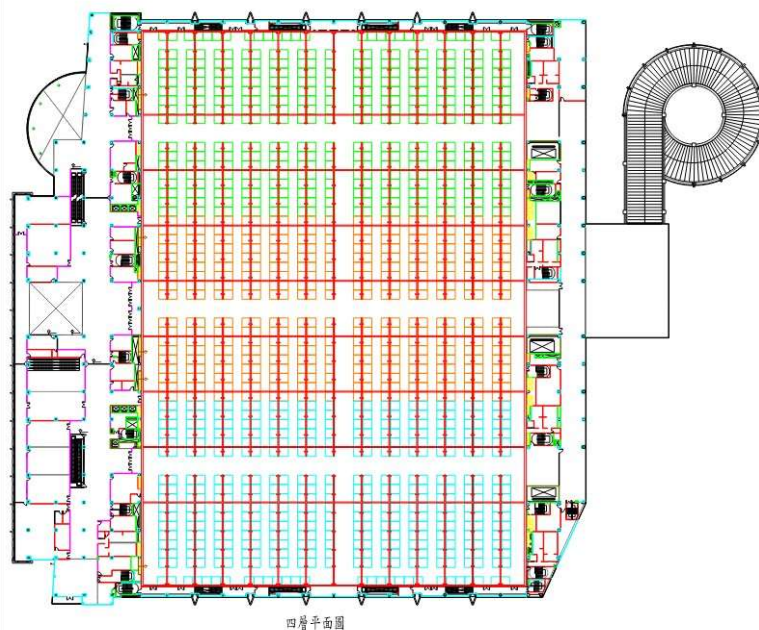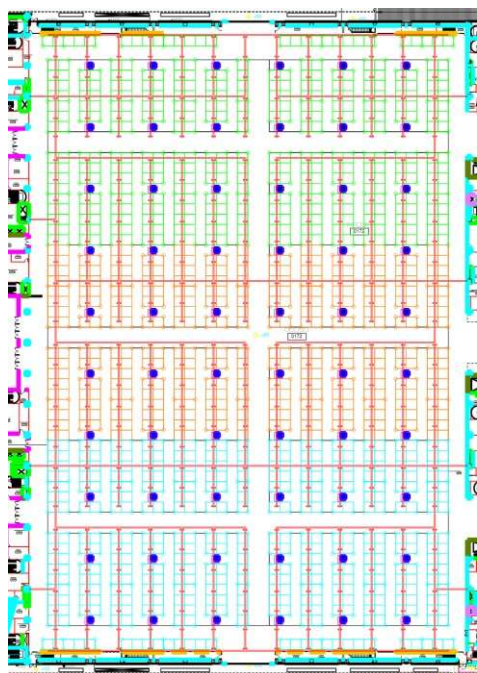


(南港2館)

1F

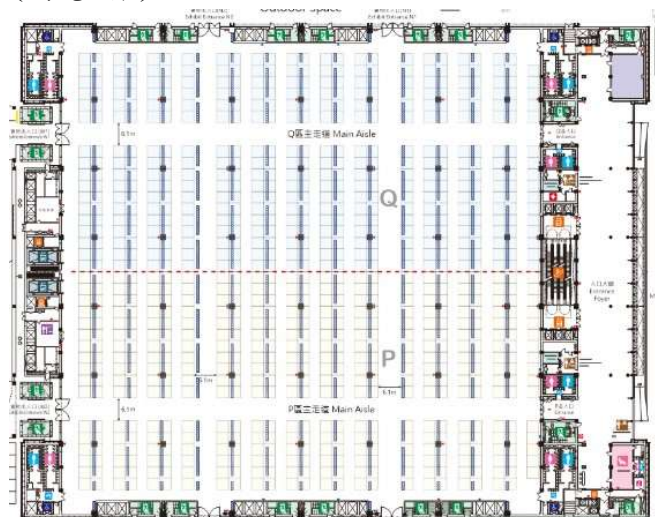

4F

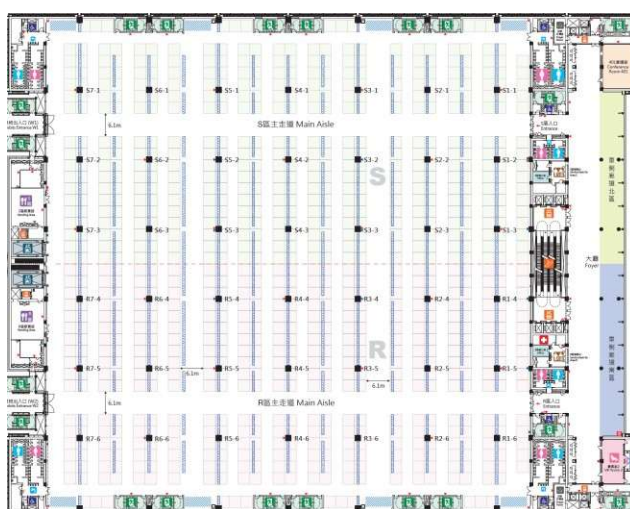

水電配置範例圖：

請標示出攤位正確尺寸及標出水電配置位置。

